


Anschlußbedingungen für die Ortsteile Gimte und Volkmarshausen (ohne Industriegebiet Volkmarshausen)

Gasart: H -Gas
 Druck: > 25 mbar bis 100 mbar
 Regler: Hausdruckreglertyp entsprechend der Abnahmemenge
 Gas-Strömungswächter nach VP 200 in der Anschlußleitung (GVU)

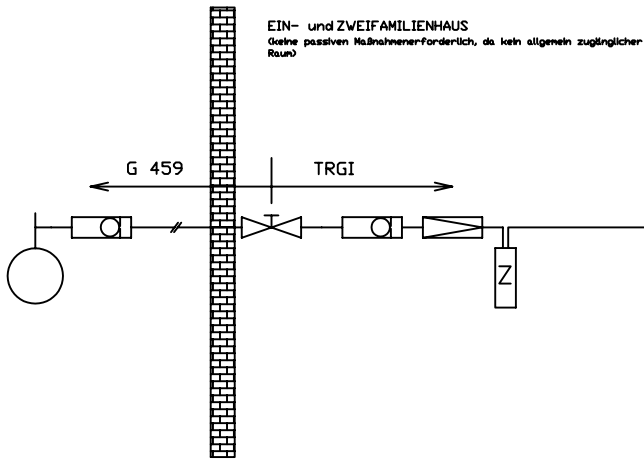

Für das Gebiet der Versorgungsbetriebe Hann. Münden gilt:

- 1.) Keine Prüföffnungen in den Gasleitungen.
- 2.) Der Gasdruckregler ist grundsätzlich in die waagerechte zu setzen, technische bedingte Ausnahmen sind vorher mit dem Versorgungsbetrieben Hann. Münden abzustimmen.
- 3.) Lösbare Verbindungen sind zu vermeiden, sollten aus technischen Gründen lösbare Verbindungen notwendig werden, sind diese vorher mit den Versorgungsbetrieben abzustimmen, siehe Punkt 4.
- 4.) Die Sicherung lösbarer Verbindungen erfolgt durch Loctite® 2701 an den Gewindeflanken (nicht am Dichtungsmaterial). Andere Sicherungsmaßnahmen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die Versorgungsbetriebe Hann. Münden.
- 5.) In Ein- u. Zweifamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern mit zentraler Gasanwendung sind Gas-Strömungswächter unmittelbar hinter der HAE anzuordnen und bestimmungs- und lagegerecht einzubauen (siehe Schema).
- 6.) In Mehrfamilienhäusern mit Etagengasanwendung ist ein Gas-Strömungswächter unmittelbar hinter der HEK und weitere Gas-Strömungswächter unmittelbar am Beginn der Einzelstränge anzuordnen und bestimmungs- und lagegerecht einzubauen (siehe Schema).

